


SSIAP 3 • RECYCLAGE / REMISE À NIVEAU

Suivre la maintenance des installations

Une situation professionnelle pour relier les repères au terrain.

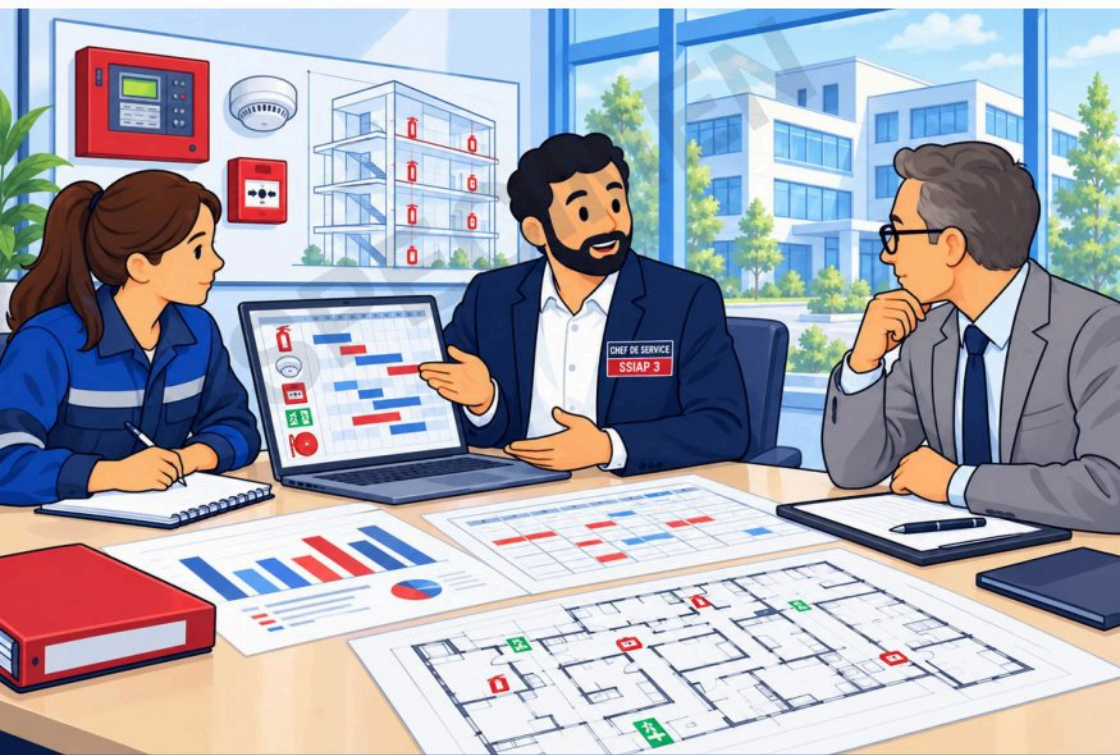

Préparer • Suivre • Vérifier

Le chef de service suit les échéances, examine les comptes rendus et organise le traitement des anomalies avec les intervenants et le chef d'établissement.

Conserver la preuve de l'action et du résultat obtenu.

SSIAP 3 • RECYCLAGE / REMISE À NIVEAU

Du signalement à la clôture

Suivre chaque anomalie jusqu'à la vérification de sa correction.

FICHE DE SUIVI D'UNE ANOMALIE

- 1 **IDENTIFIER**
Installation, emplacement, date et origine du signalement.
- 2 **ANALYSER**
Nature de l'écart et incidence sur le niveau de sécurité.
- 3 **AGIR**
Mesures retenues, responsable et échéance adaptée.
- 4 **VÉRIFIER**
Résultat du contrôle et justificatif de la remise en état.

LES TROIS QUESTIONS À POSER

- ✓ La mesure prise répond-elle à l'anomalie signalée ?
- ✓ Le résultat a-t-il été vérifié et documenté ?
- ✓ Le suivi du service a-t-il été mis à jour ?

Une intervention planifiée ne suffit pas à clore un écart.

Analyser un projet d'aménagement

Relier les usages, les circulations et les moyens de protection.

SCHÉMA DE PRINCIPE

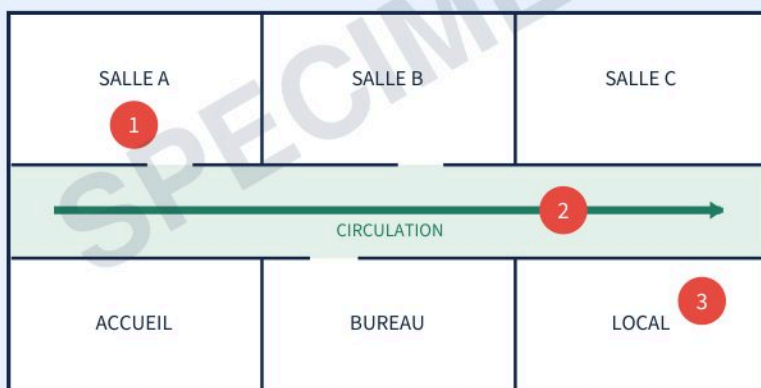


Illustration pédagogique, non destinée à l'exécution.

1

Comprendre les usages

Repérer l'activité, les personnes accueillies et les changements prévus.

2

Examiner les circulations

Identifier les cheminements et les conditions de mise en sécurité.

3

Formaliser les points à vérifier

Confronter le projet aux textes applicables et motiver les mesures proposées.